



Bestyrelsesmøde 4. juni 2025

21. maj 2025

Pkt. 4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed

1. Strategirapportering: Overordnet driftsstatus

BIOFOS udarbejder hvert kvartal en strategirapport baseret på en række fastlagte KPI'er relateret til BIOFOS strategi. Essensen er beskrevet nedenfor. Den fulde rapportering fremgår af bilag 1.

I 1. kvartal 2025 har BIOFOS fortsat en positiv CO₂-balance på 119 %, hvilket er det bedste resultat nogensinde. Dermed fortrænger BIOFOS fortsat mere CO₂, end der udledes. Resultatet kan primært henføres til energibalancerne på Renseanlæg Lynetten og Avedøre.

De største udfordringer i første kvartal 2025 har været:

- Rensekvaliteten på Renseanlæg Damhusåen: Kapaciteten på anlægget er i øjeblikket cirka 25 % lavere end normalt som følge af, at BIOFOS er ved at montere ny bundbeluftning. Samtidig er der udfordringer med styringen af nye anlægsdele. Det medfører, at målsætningerne for renseskvalitet ikke er overholdt. BIOFOS forventer at overholde myndighedskravene ved årets udgang.
- Udnyttelsen af den biologiske kapacitet på Renseanlæg Damhusåen og Renseanlæg Lynetten: For Renseanlæg Lynettens vedkommende skyldes det en række tekniske problemer, som nu er løst. For Renseanlæg Damhusåens vedkommende skyldes det dårlige slamegenskaber som følge af indtrængen af saltvand og lave temperaturer. Det forventes, at resultatet vil blive bedre i løbet af året som følge dels af varmere temperaturer dels at nye dele af anlægget idriftsættes og køres ind.
- Der er fortsat et højt antal arbejdsulykker, både med og uden fravær. Der rapporteres om arbejdsmiljø i selvstændigt punkt i redegørelsen.

Der henvises i øvrigt til bilag 1, Strategirapportering for 1. kvartal 2025.

2. Status i projekter

Se bilag 2.

På Projektet "Vandlinjen", der er meget tæt på afslutning, har det været nødvendigt at udskyde den endelige aflevering til ultimo juni for at sikre, at anlægget har den ønskede stabilitet ved afleveringen. Inden længe påbegynder projekt "Bundbeluftning" tømningen af det tredje ud af fire tanksæt. Tømningen trækker en smule ud som følge af at der er mere bundfald i tankene end ventet.

På Renseanlæg Avedøre planlægges mindre tilpasninger af det nye sand- og fedtfang, og der er lagt en plan for etablering af tiltag til at opnå stabil drift af systemet. For at sikre den nødvendige fremdrift af projektet er der foretaget en justering i projektorganisationen internt hos BIOFOS

og hos leverandøren, og det forventes, at det nye anlæg er indkørt i 3. kvartal 2025. Herefter påbegyndes renoveringen af det eksisterende sand- og fedtfang. Det nye anlæg til ekstern slamtransport på Renseanlæg Avedøre er færdigt og taget brug.

På Renseanlæg Lynetten er følger projektet "Nyt Posefilter" fortsat den stramme tidsplan. Der er indgået 11 kontrakter ud af de 15 delentrepriser. I april måned blev en af projektets delentrepriser kortvarigt standset, idet der fra fagforbundet Dansk Metal blev stillet spørgsmål ved arbejdsvilkårene for en polsk underleverandør. Arbejdet blev standset af BIOFOS for at undersøge om kontraktens arbejdsklausul blev overholdt, og efter såvel intern granskning som ekstern kontrol foretog hovedentreprenøren mindre justeringer af timelønnen for fire ud af 11 polske medarbejdere. Herefter blev arbejdet genoptaget.

Projekt "Nyt nødoverløb" på Renseanlæg Lynetten sendes i udbud i maj måned, og projektet forventes at blive indstillet til gennemførsel på næste bestyrelsesmøde.

Der er fortsat mange projekter i pipelinen/på investeringsplanen. Anlægsafdelingen er derfor i gang med rekruttering af en arbejdsmiljøkoordinator og en projektleder.

3. Status whistleblowerordning i 2025 – årlig rapportering

Bestyrelsen vedtog på sit møde den 3. december 2021 en whistleblowerpolitik. Af politikken fremgår det, at bestyrelsen skal modtage en orientering hurtigst muligt ved alvorlige indberetninger, som ikke umiddelbart viser sig grundløse, samt en årlig rapportering om anvendelsen af whistleblowerordningen.

Det kan i forlængelse af dette oplyses, at der i 2024 ikke er modtaget indberetninger via whistleblowerordningen.

4. Status, implementering af NIS2-direktiv

Arbejdet med NIS2 i BIOFOS forløber overordnet set som planlagt, og alle projekter er i god fremdrift. Projektet har dog mødt tekniske udfordringer i forbindelse med konfigureringen af nye firewalls. For at sikre den videre fremdrift er både leverandøren af netværksservice og leverandøren af selve netværksudstyret blevet involveret.

Se status, jf. bilag 3.

5. Status, implementering af CSRD og ESG-rapportering

Bestyrelsen fik på seneste bestyrelsesmøde en orientering om forslag til omnibus fra EU-kommissionen til lempelse af kravene i CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) og EU-taksonomien.

Omnibussen er nu godkendt med følgende overordnede indhold:

- Færre virksomheder omfattes, og det betyder, at det fremover kun er virksomheder med mindst 1.000 ansatte, og med enten en nettoomsætning på over 50 mio. EUR eller en balancesum på over 25 mio. EUR, som omfattes af kravene om rapportering efter CSRD. For EU-taksonomien begrænses kravene til mindst 1.000 ansatte og en omsætning på 450 mio. EUR.
- Udskydelse af rapporteringsforpligtelsen, som medfører at virksomheder, der endnu ikke har rapporteret, får to år yderligere til at implementere rapportering efter CSRD og EU-taksonomien.
- Reduktion af rapporteringspunkter og mængden af rapporteringspunkter reduceres med ca. 25%.
- Sektorspecifikke rapporteringskrav udgår, hvilket betyder, at de oprindelige planer om sektorspecifikke rapporteringskrav fjernes.

Følgende forslag mangler at blive vedtaget:

- Yderligere ændringer og forenkling af rapporteringskrav.

Status for implementering i dansk lovgivning:

- Udskydelse af rapporteringsforpligtelsen: Stemt igennem i Folketinget og skal implementeres i dansk lovgivning.
- Reduktion af rapporteringspunkter: Afventer EU-godkendelse før national implementering.

Betydning for BIOFOS

Da HOFOR på trods af de ændrede beløbsgrænser fortsat er omfattet af rapporteringskrav fra 2027 er BIOFOS fortsat forpligtet til at arbejde med kravene i CSRD, ligesom forslaget ikke har betydning i forhold til bestyrelsens beslutning på seneste bestyrelsesmøde om udvikling af en frivillig BIOFOS-bæredygtighedsrapportering.

Den videre proces

Som følge af Omnibus er arbejdsprocessen midlertidigt stoppet, da der afventes nye krav og en plan fra HOFOR. Når planen fra HOFOR er kendt, vil der i BIOFOS blive taget beslutning om den videre proces.

6. Status, styrket sikkerhedskultur og arbejdsmiljø

BIOFOS' nye arbejdsmiljøorganisation trådte i kraft 1. januar, og den er kommet godt fra start. Der er udarbejdet et årshjul for de enkelte arbejdsmiljøgrupper, og alle har i første kvartal gennemført sikkerhedsrunderinger. Som noget nyt er arbejdsmiljøgrupperne begyndt at invitere relevante kolleger med på rundenerne for at sikre bedst mulig læring. Teknisk direktør Cicilie Senderovitz overtog formandsposten i arbejdsmiljøorganisationen efter John Buur Christiansen.

Arbejdsmiljølederne har fokus på, at arbejdsmiljøorganisationen også skal have fokus på det psykiske arbejdsmiljø. På den kommende arbejdsmiljødag i juni, hvor den årlige drøftelse også finder sted, skal der arbejdes med resultaterne af den psykiske APV.

Strategisk håndtering af indberetninger

Der arbejdes fortsat på at implementere en risikovurderingsmetode, så der kan arbejdes effektivt med at forebygge arbejdsulykker.

Som en del af arbejdet med styrkelse af sikkerhedskulturen er der ændret på måden, BIOFOS registrerer håndteringen af arbejdsulykker, nærvæd-hændelser og sikkerhedsobservationer. Der foretages nu indberetning af sikkerhedsobservationer, og der er modtaget 70 indberetninger i 1. kvartal. De 70 observationer har været med til at minimere risikoen for, at BIOFOS medarbejdere kunne komme til skade. I systemet er også planlagt opfølgning på indberetninger og efterfølgende læring i organisationen.

Opfølgning på APV

APV'en i efteråret viste, at der er et behov for kompetenceudvikling inden for bl.a. arbejde med spildevand. Alle medarbejdere i teknisk afdeling er booket til et hygiejnekursus. Der er løbende fokus på yderligere kompetenceudvikling hos medarbejderne.

Tidsplanen for implementering af alarmering til telefoner i forbindelse med fx brand forventes at holde med implementering i 2. kvartal.

Trivsel

BIOFOS har iværksat et tiltag med kontinuerlige statusmøder mellem afdelingschefer og HR, hvor der er fokus på bl.a. trivsel og sygefravær i de enkelte afdelinger. Der arbejdes fortsat på opfølgning fra APV'en i efteråret 2024. Tidsplanen for trivselsmåling i 2. kvartal forventes fortsat

at holde, og opfølgingsarbejdet vil gå i gang inden sommerferien. Spørgsmålene i trivselsmålingen er de samme som i APV'en, for at udviklingen kan følges.

7. Opfølgning på orientering om lugtgener fra Renseanlæg Damhusåen

På bestyrelsesmødet den 28. marts 2025 blev bestyrelsen orienteret om en analyse af lugtgener ved Renseanlæg Damhusåen gennemført af en ekstern rådgiver i samarbejde med Hvidovre Kommune og grundejerforeninger i området. Analyse har sandsynliggjort, at det hovedsageligt er renseanlægget, nærmere bestemt området med primære tanke, som er kilde til lugtgenerne.

I forbindelse med gennemgangen på bestyrelsesmødet blev det aftalt, at der på bestyrelsesmødet i juni skulle være en kort orientering om et undersøgelsesprojekt, som BIOFOS ønsker at gennemføre og har ansøgt VUDP-midler til.

Ideen med undersøgelsesprojektet – som BIOFOS har søgt om støtte til sammen med Teknologisk Institut – er at teste en ny metode til lugtopsporing, der potentielt kan identificere og skelne mellem kilder til lugt.

Projektet har ultimo maj 2025 modtaget støtte fra VUDP. Projektet ventes påbegyndt i 3. kvartal 2025 med forventet afslutning ultimo 2026. Projektsummen er i størrelsesordenen 1 mio. kr.

Projektet skal hjælpe med at løse udfordringer med lugtgener fra spildevandsanlæg i forbindelse med rensningsprocessen ved at identificere kemiske forbindelser, der forårsager lugten samt afklare, hvorfra lugtstofferne dannes, og under hvilke forhold lugtgenerne opstår.

Med avancerede målinger kan lugtstofferne måles kontinuerligt i længere perioder, hvilket giver et overblik over, hvilke lugtstoffer der dominerer lugtbilledet fra de forskellige processer på anlægget, samt hvordan lugtsammensætningen ændrer sig, når forskellige processor justeres. Resultaterne bruges til at udarbejde en guideline for, hvorledes man kosteffektivt kan afklare årsagen og kilden til lugtgener på tværs af spildevandsbranchen, hvilket vil hjælpe med implementering af egnede lugtreducerende løsninger.

8. Opfølgning på orientering om manglende overholdelse af krav til fuld udnyttelse af den biologiske kapacitet

BIOFOS oplyste på bestyrelsesmødet den 28. marts 2025, at vilkårene i udledningstilladelsen er strammet for både Renseanlæg Lynetten og Damhusåen fra 2025. BIOFOS søgte i november 2024 Københavns Kommune om udskydelse af opstramningen til udbygningsplanerne er færdige, da det ikke er muligt for BIOFOS at leve op til de nye krav før 2026. Københavns Kommune afviste denne ansøgning i januar 2025.

BIOFOS bad efterfølgende i januar 2025 Københavns Kommune skriftligt om at genbesøge ansøgningen, og det blev fulgt op med et fysisk møde i april 2025.

Københavns Kommune kunne informere om, at Teknik- og Miljøudvalget var blevet orienteret om BIOFOS' ansøgning. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der er tale om en ændring der kan rummes inden for de gældende udledningstilladelser. Vilkaere i udledningstilladelsen bliver derfor udskudt til 2026. Forvaltningen har mundtligt orienteret om dette, og BIOFOS vil senere modtage en skriftlig tilbagemelding.

9. Nødoverløb ved Renseanlæg Damhusåen

Lørdag den 19. april var der over en periode på cirka to timer nødoverløb fra Renseanlæg Damhusåen til Harrestrup Å.

Nødoverløbet skyldtes en programmeringsfejl i et IT-system som medførte, at to pumper ikke "talte sammen", som de burde. Fejlen opstod i forbindelse med udbygningen af Renseanlæg

Damhusåen, hvor der etableres nye mellempumper. Fejlen er nu rettet, så en tilsvarende situation ikke bør opstå igen. BIOFOS har udarbejdet en redegørelse om hændelsen som er fremsendt til myndighederne.

I forlængelse af nødoverløbet blev der observeret fiskedød i Harrestrup Å.

BIOFOS har torsdag den 8. maj afholdt møde med Hvidovre sports- og lystfiskerforening. I forlængelse af mødet fremsendte Hvidovre sports- og lystfiskerforening krav om, at BIOFOS

- a) betaler årets udsætning samt laver et fiskeforbedrende tiltag i området, eller
- b) betaler 200.000 kr. til Hvidovre Sport- og Lystfiskerforeningens havørred-konto.

BIOFOS vurderer, at en fortsat dialog med Sport- og Lystfiskerforeningen vil være positiv.

/HPO og CISE

Bilag

1. Strategirapportering for 1. kvartal 2025
2. Status i projekter for 1. kvartal 2025 (FORTROLIGT)
3. Status, implementering af NIS2-direktiv (FORTROLIGT)

Strategirapportering 1. kvartal 2025



Fokusområder

Prioriteringer i vores strategi og de aktiviteter, der skal virkeliggøre vores strategi, udtrykker vi gennem fire fokusområder.

- Miljø og klima
- Produktion og ressourcer
- Udvikling og samarbejde
- Attraktiv arbejdsplads



FN'S VERDENSMÅL er 17 mål og 169 delmål, der frem til 2030 skal sætte os på kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.



Miljø og klima

Vi vil reducere vores påvirkning af miljøet og klimaet

Målsætninger

- Rense spildevandet bedre end kravene i udledningstilladelserne
- Reducere bypass og overløb til vandmiljøet
- Rense røggas bedre end miljøkravene i tilladelserne
- Fortrænge mere CO₂, end vi udleder
- Genanvende eller nyttiggøre alle restprodukter



Miljø og klima

Målsætning

Rense spildevandet bedre
end kravene i udledningstilladelserne

Målopfyldelse



Ikke tilfredsstillende Renseanlæg Lynetten

Året er startet rigtig fint med det rigtige slam niveau i vores anlæg. Dette sammenholdt med forholdsvis lav mængde vand til anlægget gør, at nogle ellers svære måneder er gået rigtig godt og nok er det bedste 1. kvartal nogensinde.


Renseanlæg Damhusåen

Anlægget er voldsomt belastet, da 25 % er ude til på grund af montage af bundbeluftning. Der er endvidere store udfordringer med styring af nye anlægsdele. COD og P ligger over interne mål, og for N er lovkrav overskredet. Vandtemperaturen og slamegenskaber har ikke været gunstige for anlægget. Der har været en del slamflugt i de første måneder. Da kravene udregnes statistisk, forventer vi at overholde lovkrav, når året er omme. Resultatet er meget utilfredsstillende.

Renseanlæg Avedøre

Vi ligger pænt under både lovkrav og egne mål på alle parametre. De flotte resultater skal dog tages med et gran salt, idet bundfældningsskaberne groft sagt har været elendige med et FSVI på omkring 300 gennem en længere periode. De tiltag, som er foretaget for at afhjælpe de ringe slamegenskaber, har ikke båret frugt, og på trods af den store løbende indsats for at optimere Q-bio må vi primært tilskrive den regnfattige vinter, at vi ikke er endt med at bypasse store mængder spildevand. Havde vi haft samme tilløbsmængder som i vinteren 2024, er det slet ikke usandsynligt, at vi med nuværende slamegenskaber ville have bypasset +1.000.000 m³ denne vinter. Der er i 1.kvartal lavet en gennemgang af processerne i vandbehandlingen på anlægget sammen med miljø- og udviklingsafdelingen, og alle optimeringsforslag, som direkte eller indirekte vil påvirke slamegenskaberne, har førsteprioritet.

Rensekvalitet for alle tre anlæg: BOD, COD, Total P og Total N. Kontrolværdier efter DS 2399

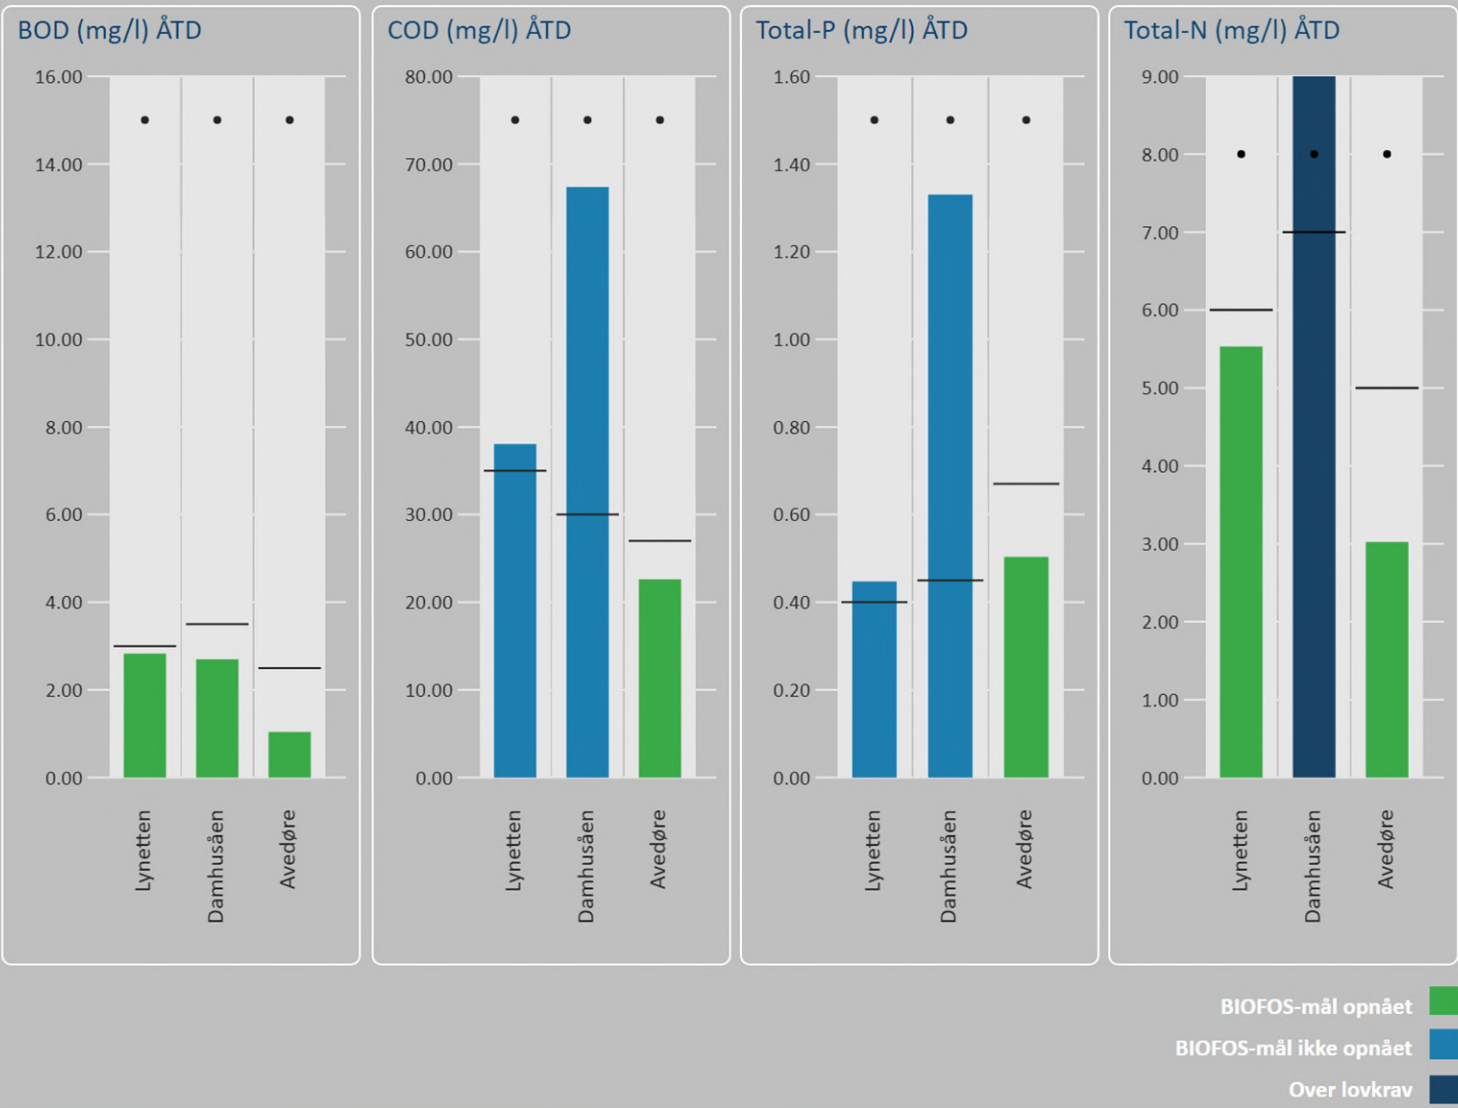

Miljø og klima

Målsætning

Fuld udnyttelse af den biologiske kapacitet og færre overløb til vandmiljøet

Målopfyldelse



Ikke tilfredsstillende

Renseanlæg Lynetten

Vi har desværre kæmpet lidt med nogle tekniske udfordringer i vores Bio-P linjer, hvilket har medført, vi ikke kan få mere vand videre i biologien. Dette er løst, men der har siden da ikke været regnvejr eller særligt store tilløb til anlægget, og så er det umuligt at rykke på mængderne. Så vi er startet året bagud, men har som altid fokus på at maksimere mængden til biologien.


Renseanlæg Damhusåen

Q-Bio ligger på 6.982 m³, og det 3.018 m³ under udledningstilladelse igen på grund af slamegenskaberne. Der er søgt om lempelse af kravet til 8.000 m³ grundet den store ombygning, men tilladelsen er ikke modtaget endnu. Tallet for januar skal der ses bort fra, da der er fejl i SRO-data. Vi forventer at indhente noget i løbet af året, når slamegenskaberne bliver og temperaturen stiger.


Biologisk kapacitet på Renseanlæg Lynetten og Damhusåen



Biologisk kapacitet m³/h - Lynetten ÅTD

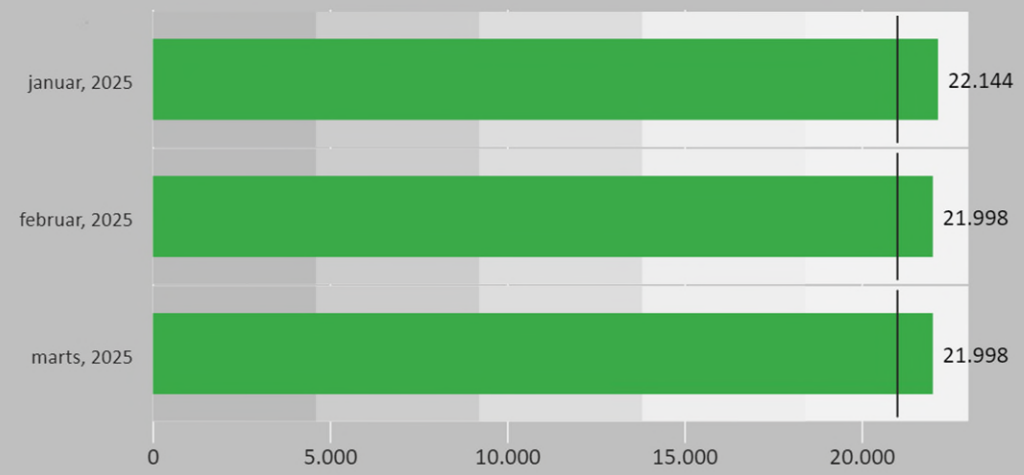

Biologisk kapacitet m³/h - Damhusåen ÅTD

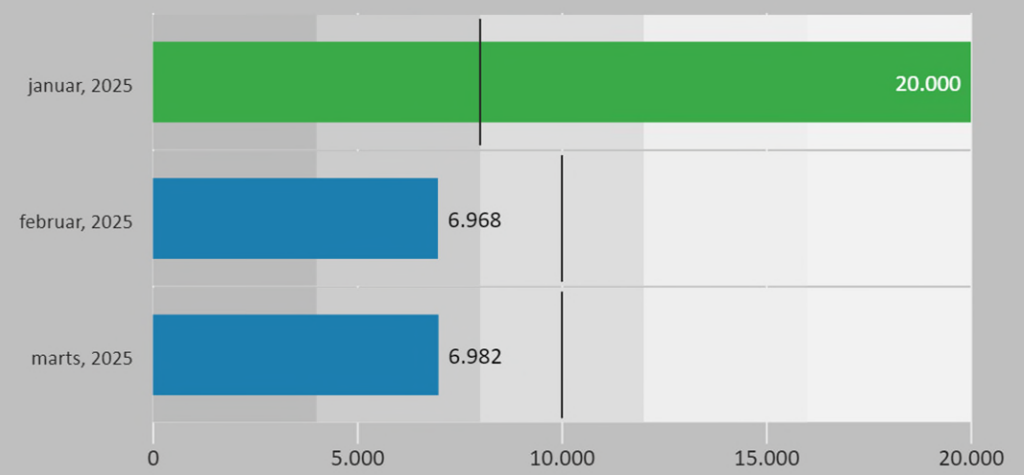

BIOFOS-mål opnået
BIOFOS-mål ikke opnået



Miljø og klima

Målsætning

Rense røggas bedre end miljøkravene i tilladelserne

Målopfylde



Ikke tilfredsstillende

Renseanlæg Lynetten

Alt ser rigtigt fint ud.


Renseanlæg Avedøre

NO_x ligger desværre ikke blot på den forkerte side af det interne mål, men også lovkravet ved udgangen af 1. kvartal. Set i bakspejlet har udfordringerne med NO_x stået på siden medio 2024, men da værdien er et akkumuleret gennemsnit, har den første del af 2024 båret os igennem resten af året og derfor sløret den reelle tilstand. I forbindelse med ovnrevisionen er det forsøgt at afdække årsagen, men der er ikke fundet nagelfaste beviser, og vi arbejder derfor med flere forskellige teorier, herunder om det skyldes højere NO_x-dannelse som følge af mange start/stop, ovntemperaturer eller iltoverskud eller manglende NO_x-fjernelse som følge af, at der ikke er tilstrækkeligt med ammoniakdampe fra fortørrerne grundet højere tørstof på det indgående slam. Ovnanlægget er ikke udstyret med ammoniaktilsætning, som på Renseanlæg Lynetten, hvorfor der er begrænsede muligheder for at påvirke NO_x-fjernelsen, men da anlægget gennem mange år ikke har haft udfordringer med NO_x-niveauet, må det umiddelbart tilskrives ændrede driftsforhold af en eller anden art.




Røggasemissioner B-krav for Renseanlæg Lynetten og Avedøre

B-krav % (ÅTD) Lynetten (lovkrav over 97%)

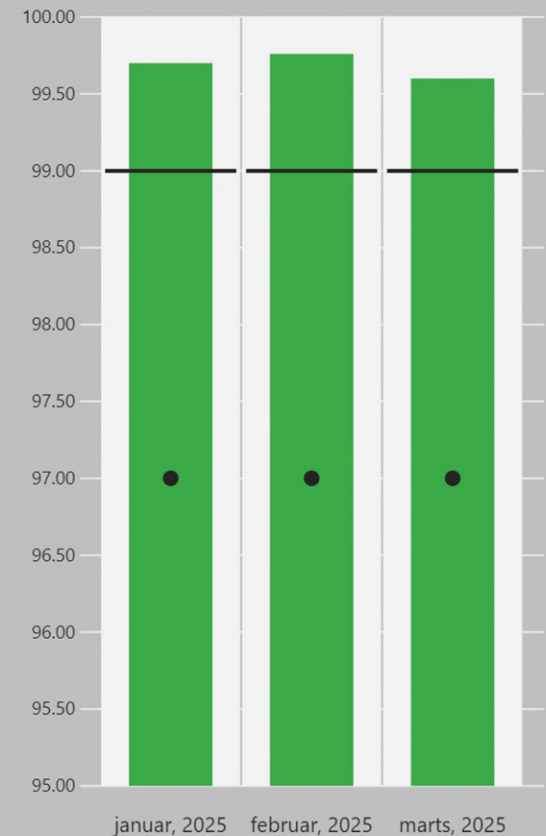

B-krav % (ÅTD) Avedøre (lovkrav over 97%)

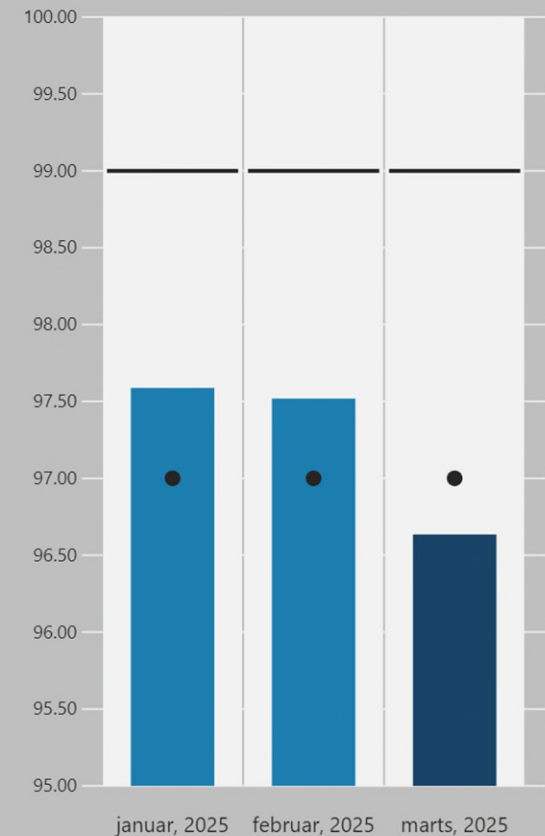

BIOFOS-mål opnået
BIOFOS-mål ikke opnået
Over lovkrav

Miljø og klima

Målsætninger

Fortrænge mere CO₂e, end vi udleder

CO₂e-mål for 2025 er 105 %

Målopfyldelse



Meget tilfredsstillende


I 1. kvartal opnåede BIOFOS den rekordhøje CO₂-balance på 119 %. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2024 skyldes dette større biogassalg, energieffektiviseringer på Renseanlæg Damhusåen samt lidt mindre estimeret lattergasudledning, der skyldes mindre mængde N i indløb.

BIOFOS emissioner (ton CO ₂ e-ækv)	2025 - ÅTD.	2024	2023	2022
Scope 1 emissioner udledning #	1897	8260	8.330	7.683
Scope 1 emissioner fortrængning ¤	-2830	-10780	-10.434	-9.158
Scope 2 emissioner udledning *	488	2059	2.674	3.031
Sum for scope 1 og scope 2 emissioner	-445	-461	570	1.556

#) Energi forbrugt internt (naturgas, olie og diesel) samt metan og lattergas udledning.

¤) Grøn energiproduktion solgt til nettet.

*) Købt eksternt produceret energi (el og fjernvarme)

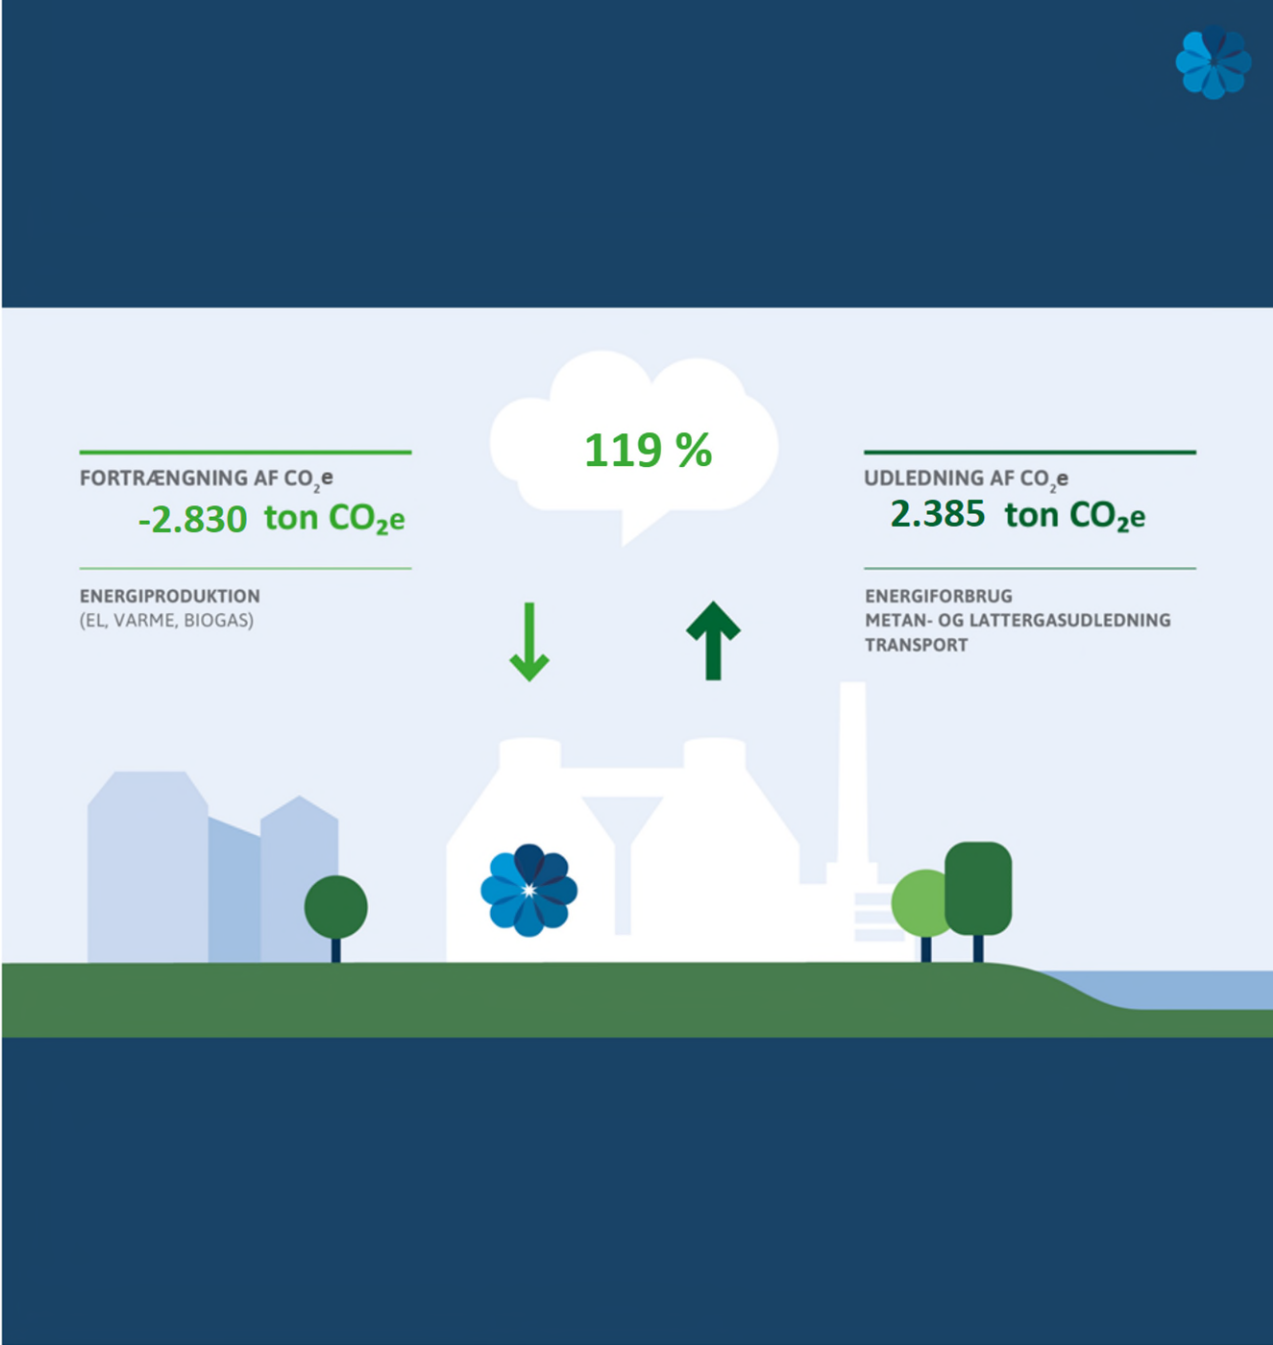

Produktion og ressourcer

Vi vil øge forsyningssikkerheden og effektiviteten af vores anlæg

Målsætninger

- Forbedre vores processer og arbejdsmetoder kontinuerligt
- Reducere ressourceforbruget
- Samordne alle indkøb og have en ensartet indkøbsadfærd
- Øge levetiden af og forsyningssikkerheden på vores anlæg
- Reducere vores sårbarhed over for klimaforandringer
- Sælge mere energi, end vi køber



Produktion og ressourcer

Målsætning

Sælge mere energi, end vi køber

Målopfyldelse



Meget tilfredsstillende

Renseanlæg Lynetten

Vi har en ganske fornuftig energibalance i 1. kvartal. Sammenlignet med samme kvartal sidste år har vi øget den fra 334 % til 359 %. Vi har lidt for højt internt forbrug på vores ovn, men er der tale om små mængder.


Renseanlæg Avedøre

Energibalancen er som forventet for 1. kvartal. Lavere tilløbsmængder trækker i den positive retning på el-forbruget, mens færre driftstimer af ovnen og flere start/stop grundet manglende slammængder trækker i den negative retning på varmesiden. Og som nævnt gentagne gange tidligere er der ikke umiddelbart mulighed for at flytte energibalancen væsentligt i positiv retning uden at foretage større investeringer.

Renseanlæg Damhusåen

Energiproduktionen ligger lidt lavt, og samtidig er der købt en del fjernvarme. Det store køb skyldes især THP-anlægget, hvor forafvanderne ikke kører, som de skal. Som konsekvens heraf pumpes der koldt, tyndt slam på rådnetankene, og så skal der bruges forholdsvis meget energi på opvarmning. Vi forventer større produktion, når afvanderne kommer op og køre 100 %. Samtidig har vi fået væsentligt flere m³ rum at opvarme (ny ingeniørgang, THP og ny mellempumpe), så det belaster også regnskabet negativt. El-forbruget er kun 70 % af, hvad det var sidste år, så det er positivt. Det skyldes den nye mellempumpe, som er meget mere energieffektiv end den gamle, og at vi har fået bundbeluftning på første tanksæt.

SAMLET
MÅL 221%

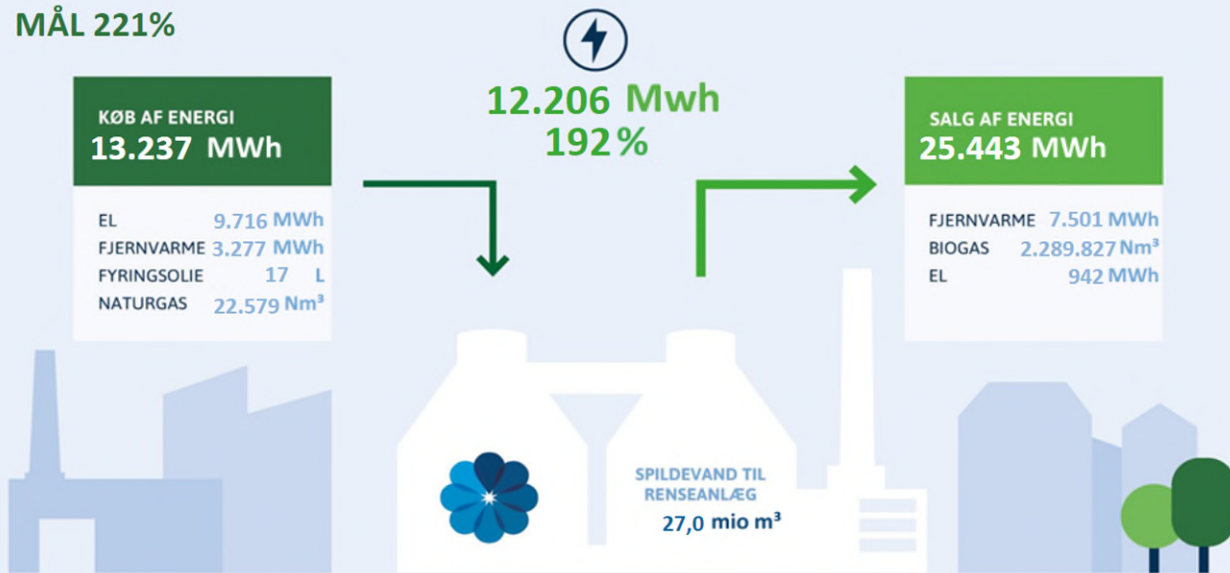

LYNETTEN

**KØB AF ENERGI
4.922 MWh**

**SALG AF ENERGI
17.657 MWh**

SPILDEVAND TIL RENSEANLÆG
14,0 mio m³

⚡ 12.735 MWh 359%
MÅL 400%

AVEDØRE

**KØB AF ENERGI
4.889 MWh**

**SALG AF ENERGI
6.757 MWh**

SPILDEVAND TIL RENSEANLÆG
7,4 mio m³

⚡ 1.868 MWh 139%
MÅL 147%

DAMHUSÅEN

**KØB AF ENERGI
3.426 MWh**

**SALG AF ENERGI
1.029 MWh**

SPILDEVAND TIL RENSEANLÆG
7,0 mio m³

⚡ -2.397 MWh 31%
MÅL 34%

Produktion og ressourcer

Målsætning

Forbedre vores processer og arbejdsmetoder kontinuerligt

Målopfylldelse



Tilfredsstillende

Renseanlæg Lynetten

1. kvartal er gået rigtig godt. En periode, hvor vi har produceret godt med biogas. Vi er helt nede at have faklet 0,14 % af vores producerede biogas, hvilket skyldes stort fokus på gassiden, men også at vi har ændret taktik, så vi brænder lidt mere i ovnen for at stabilisere gassystemet og lave færre ændringer. Vi har gang i undersøgelser om, hvordan vi skal bruge gassen i fremtiden i både plan A, B & C.




Renseanlæg Avedøre

Fakling er primært foregået i starten af januar grundet udfordringer med udfald på gasmotoren, men den faklede mængde gas ligger kun på ca. halvdelen af måltallet, og med ingen utilsigtede gasudslip i perioden må det siges at være ret tilfredsstillende.




Renseanlæg Damhusåen

Fakling ligger over mål, dette skyldes stadig varmecentralen. Nu har vi elektrisk støj, som giver udfordring på de analoge signaler, så kedlen falder ud. Der er teknikere på sagen. Vi forventer, at fakling falder og helt ophører, når gassalg til HOFOR starter i 4. kvartal.

Biogasudslip

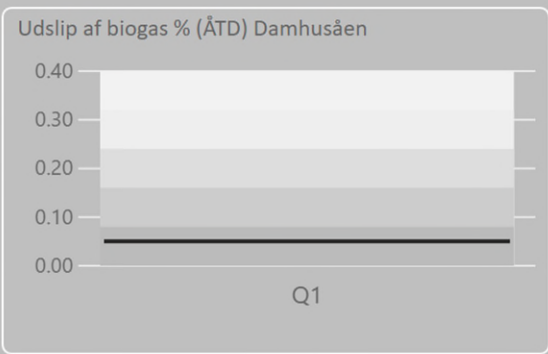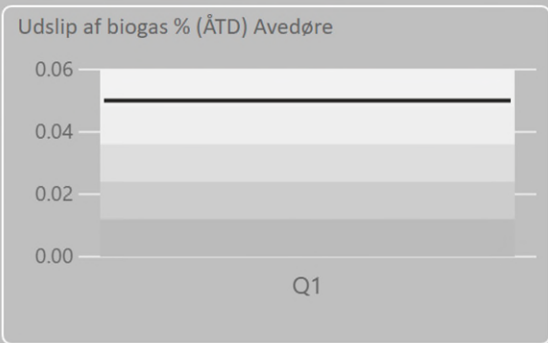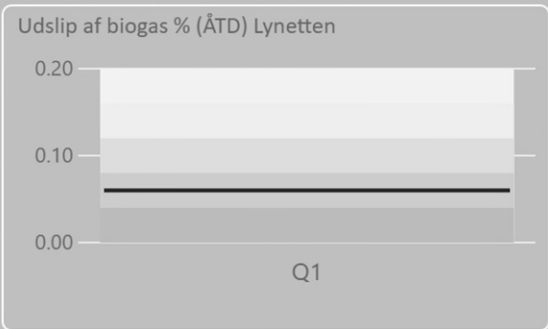

Biogas til fakling

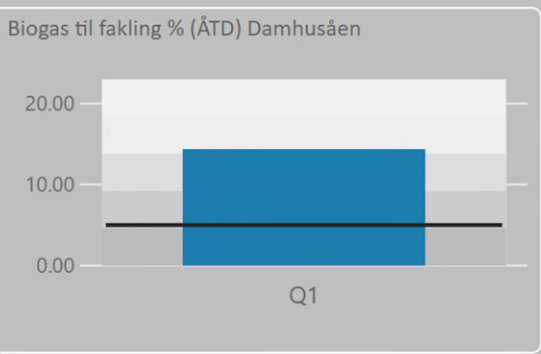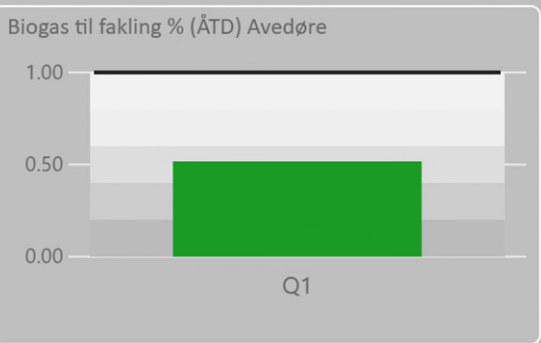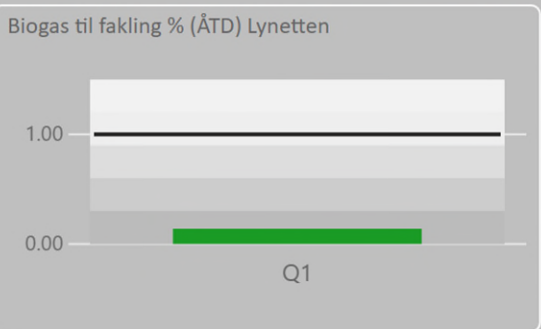

BIOFOS-mål opnået
BIOFOS-mål ikke opnået

Udvikling og samarbejde

Vi vil udvikle nye teknologier, metoder og produkter gennem regionalt, nationalt og internationalt samarbejde samt deltage aktivt i udviklingen af samfundet og vores branche

Målsætninger

- Skabe flere værdifulde produkter fra ressourcer i spildevandet
- Styrke planlægning, styring og drift af regn- og spildevandssystemet i oplandet
- Øge samfundets viden om bæredygtigt vandmiljø og spildevandets ressourcer
- Styrke videndeling, udvikling og profilering af vores branche
- Fremme dialog med leverandører om nye samarbejdsformer og partnerskaber



Udvikling og samarbejde



Målsætning

Styrke videndeling, udvikling og profilering af vores branche

De fire vigtigste omtaler i 1. kvartal 2025 samt faglig videndeling

Målopfyldelse



Meget tilfredsstillende



BIOFOS ansætter ny teknisk...

Forventninger om et højt aktivitetsniveau de kommende år betyder, at BIOFOS har udvidet direktionen og ansat en teknisk direktør. 1. februar bød BIOFOS velkommen til Cicilie Senderovitz.



Adm. direktør rykker til Lyngby-...

John Buur Christiansen skiftede den 1. april direktørstolen i Danmarks største spildevandsselskab BIOFOS ud med en tilsvarende i Lyngby-Taarbæk Forsyning.



Lynetteholm


En aftale mellem regeringen og Københavns Kommune slår fast, at Danmarks største Renseanlæg Lynetten ikke behøver at flytte for at gøre plads til den kunstige københavner-ø, Lynetteholm.



Øvrige nyheder

- Økonomidirektør stopper efter mere end et årti-
Lugtgener ved Åmarken anmeldes til Miljøstyrelsen

Artikler

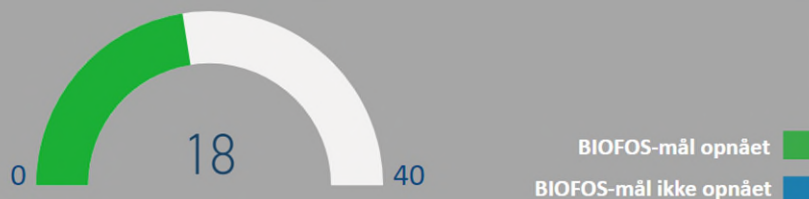

15

Faglig videndeling



Udvikling og samarbejde

Målsætning

Øge samfundets viden om bæredygtigt vandmiljø og spildevandets ressourcer

Målopfyldelse



Meget tilfredsstillende

Skoletjeneste

Skoletjenesten er igen oppe på normal kapacitet. Det afspejler sig ved, at der er blevet gennemført en smule flere læringsforløb i 1. kvartal end forventet.



Skoletjeneste elever ÅTD



BIOFOS-mål opnået 
BIOFOS-mål ikke opnået 

Attraktiv arbejdsplads

Vi vil være en arbejdsplads, hvor mennesker har lyst til at arbejde, udfolde og udvikle sig

Målsætninger

- Styrke og udvikle kompetencerne for alle medarbejdere
- Være en arbejdsplads med høj trivsel
- Sikre et lavt sygefravær
- Styrke en god sikkerhedskultur
- Styrke mulighederne for personer, der ønsker at være på arbejdsmarkedet



Attraktiv arbejdsplads



Målsætninger

En arbejdsplads med høj trivsel

Sikre et lavt sygefravær



Tilgang af personale

12

12 Ansatte

0 Pension

– 4 Fratrådt

Afgang af personale

4

Personaleomsætning

Personaleomsætning skal være max 21 personer om året.



3,0 %
Korttidssyge

0,8 %
Langtidssyge

Sygefravær

Målet for sygefravær korte perioder 3,5 %
Målet for sygefravær lange perioder 2,5 %



47 %

Langtidsfriske

Langtidsfriske

Målet er, at minimum 50 % af medarbejderne er langtidsfriske.

Attraktiv arbejdsplads

Målopfyldelse



Meget tilfredsstillende



Målsætning

Styrke mulighederne for personer, der ønsker at være på arbejdsmarkedet



8

Lærlinge og elever

Vi vil kontinuerligt have minimum otte lærlinge/elever ansat.



14

Lærlinge-/elev-/praktikantklausul

Målet er fem lærlingeklausuler årligt, og at disse lærlinge er beskæftiget i 3.848 timer hos BIOFOS svarende til to fuldtidsansatte lærlinge hos eksterne leverandører.

I 2025 har lærlinge været beskæftiget i 1.407 timer.



52

Arbejdsklausuler

Vi vil kontinuerlig have 15 kontrakter med en arbejds-klausul. Vi stiller krav til, at vores leverandører og underleverandører er sikret ordentlige arbejdsvilkår.



Attraktiv arbejdsplads

Målsætninger

Styrke en god sikkerhedskultur

Reducere antallet af arbejdsulykker og fravær som konsekvens af arbejdsulykker

Målopfyldelse



Ikke tilfredsstillende

Arbejdsulykker med fravær

Der har ikke været arbejdsulykker med fravær i 1. kvartal.

Arbejdsulykker uden fravær


Der har været seks ulykker uden fravær. Der har været tre faldulykker, hvor den ene har medført en brækket arm. Herudover er de øvrige ulykker fordelt på løft og slag.

Antal fraværstimer

Der har ikke været fravær pga. arbejdsulykker i 1. kvartal.

Nærved-hændelser

Der har været 16 nærved-hændelser. De 16 hændelser er fordelt på forskellige områder, men flere er sket på grund af manglende afspærring og slag/vrid. Antallet af registrerede nærved-hændelser er formentlig lavere i og med, at vi er begyndt at indrapportere sikkerhedsobservationer.

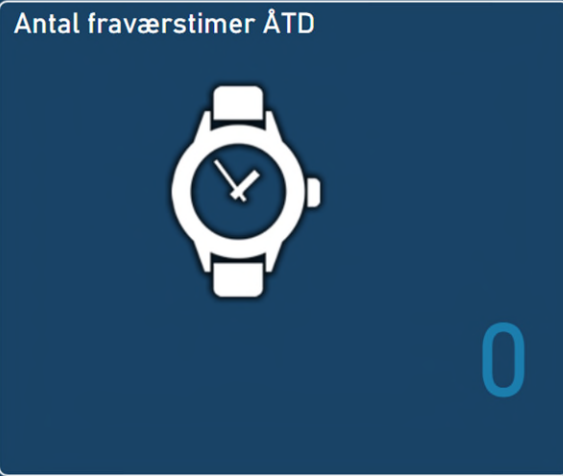

BIOFOS-mål opnået 
BIOFOS-mål ikke opnået 



Arbejdsmiljø hos vores leverandører

Arbejdsulykker med fravær

Lærling var i gang med at stripse kabler. Mens han strammede stripsen, knækkede den, hvilket medførte, at hans hånd pludselig rykkede tilbage og ramte ham i venstre øje. Han fik øjet tjekket på hospital, men havde heldigvis kun fået blå mærke og skrammer ved øjet.

Arbejdsulykker uden fravær

En tømrersvend, kravlede op på et stillads, hvor en smed var i gang med en opgave. Kort efter fik tømrersvenden en gnist i det ene øje, da smeden fortsatte sin opgave med en vinkelsliber. Medarbejderen fik behandling på skadestuen, hvorefter han tog hjem. Han havde fået en ridse i hornhinden.

Antal nærved-hændelser

I forbindelse med rensning af bassin LUC havde vi et indløb af spildevand fra bassin LUD via et lille overløb mellem de to bassiner. Heldigvis var medarbejderne gået til pause.

Antal arbejdsulykker eksternt med/uden fravær 4. kvartal



Antal arbejdsulykker med fravær ÅTD



1

Antal arbejdsulykker uden fravær ÅTD



1

Antal nærved-hændelser ÅTD



1

Tak for jeres opmærksomhed

